


Kondygnacja powtarzalna

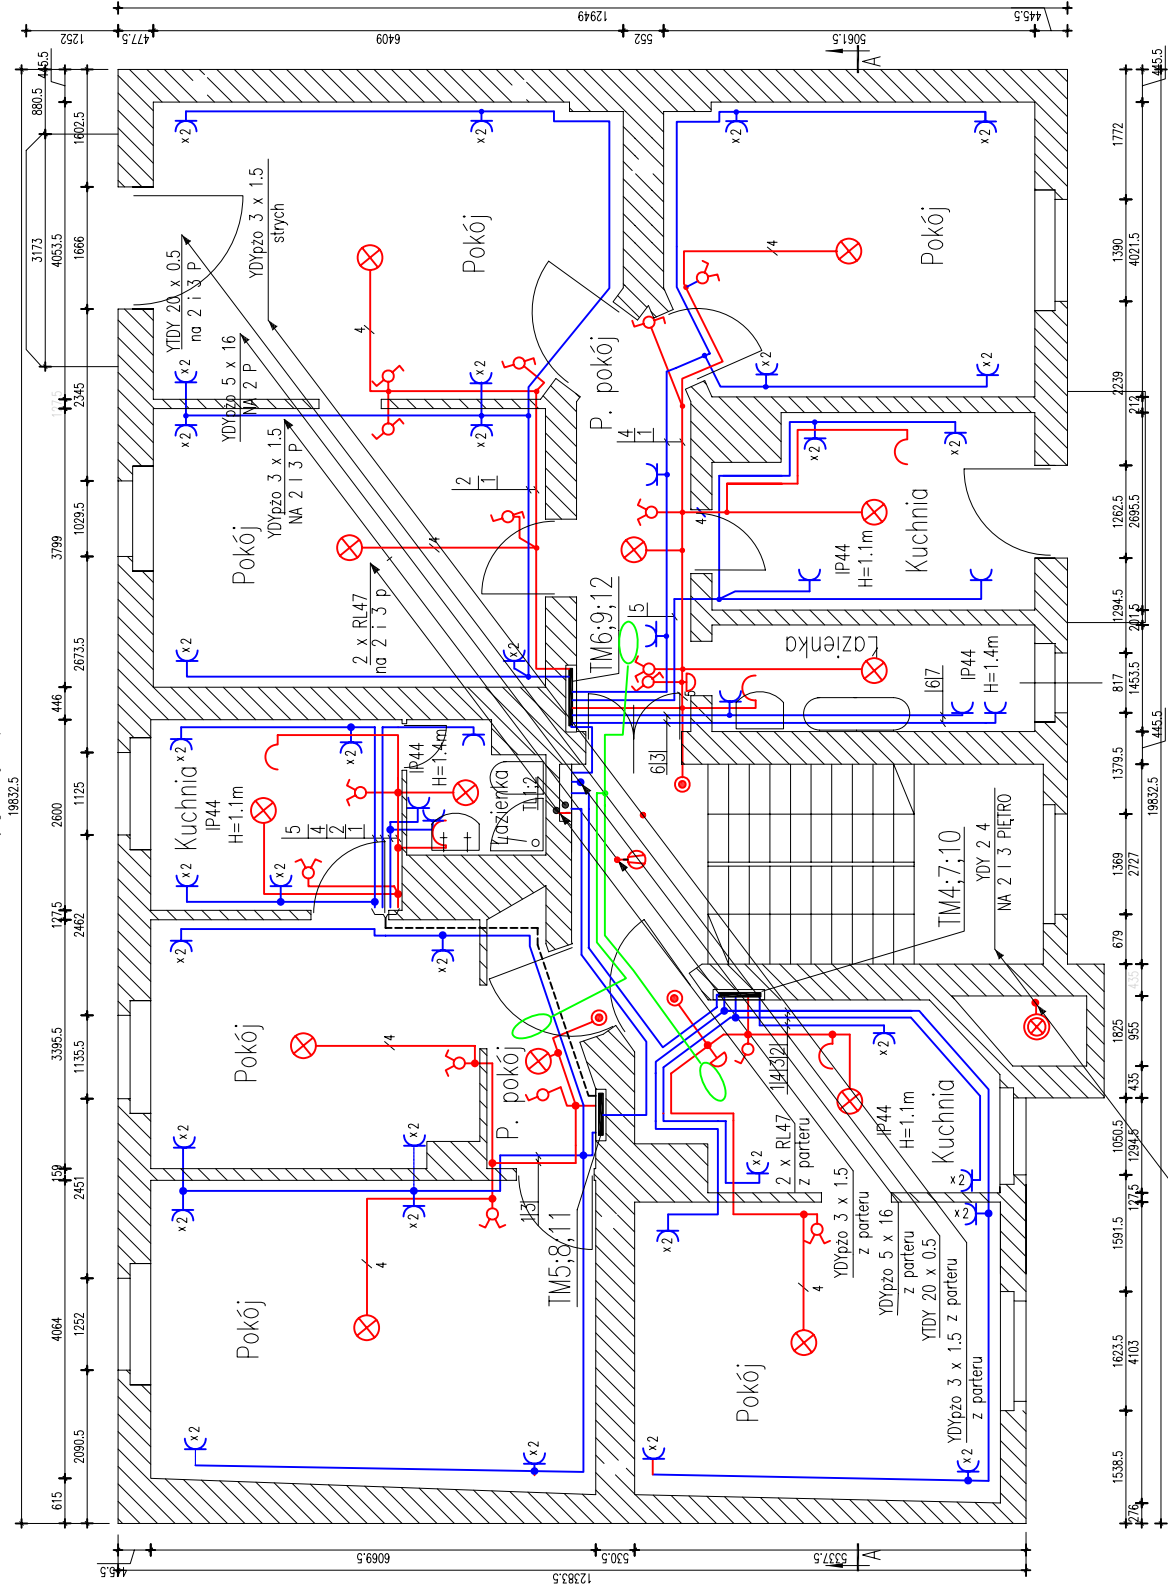

UWAGI I LEGENDA

1. INSTALACJĘ WYKONAĆ POD TYNKIEM
2. OSPRAET PODTYNKOWY
3. W SANITARIATACH I KUCHNI OSPRZET IP44

- x2) GNIAZDKO PODTYNKOWE POJEDYNCZE ZBOLCEM UZIEMIACIYM
- GNIAZDKO PODTYNKOWE PODEWUJNE Z BOLCEM UZIEMIACIYM
- WYLACZNIK PODTYNKOWY JEDNOBIEGUBOWY
- WYLACZNIK PODTYNKOWY SWIECZNIKOWY
- WYLACZNIK PODTYNKOWY SCHODOWY
- PUNKT SWIETLNY
- KINKIET
- DZWOFEON
- OPRAWA CAMERA E27 75 W

Inwestor	KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ, UL. GRZYBOWSKIEGO 5 40-128 KATOWICE
Temat	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU PRZY UL. RACIBORSKIEJ 13 W KATOWICACH
Objekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY UL. RACIBORSKIEJ 13 W KATOWICACH
Projektował	Nr ew. upr.: 6447/1/KI inż Zbigniew Padol
	PRACOWNIA PROJEKTOWO-WDROŻENIOWA BRONISŁAW SIWIEC ul. Stępczkiego 3/21, 41-106 Ślemianowice ŹEL
Tytuł rysunku	KONDYGNACJA POWTARZALNA-STAN PROJEKTOWANY
Data	wrzesień 2015r.
Skala	1 : 100r.
Nr rys. :	E-12